

# 设计更改通知单

(C/17-1)


编号：水01

共 1 页 第 1 页

工程名称	重大工程材料服役安全研究评价设施和教育部材料服役安全科学中心东、西区-博士后宿舍	工程号	2010-111-9
建设单位	北京科技大学	更改时间	2016. 10. 21

更改原因与内容：

根据甲方管理需求，本项目室内消火栓系统采用干式系统。  
 在首层两处楼梯间处各设一组雨淋报警阀组，系统由XH/1 (2) 引入管引入后，经地沟，直接接雨淋报警阀组，阀后管道接至地沟内消火栓干管。阀门采用DN150。系统最高点增设快速排气阀。  
 具体安装按15S909-67实施。  
 雨淋报警阀按04S206-32实施。  
 检修及试验排水在地面高度增设出墙管洞，直接排出室外。  
 暖通专业增设散热器，以避免系统结冻。  
 相应电气控制及要求需按规范要求实施。

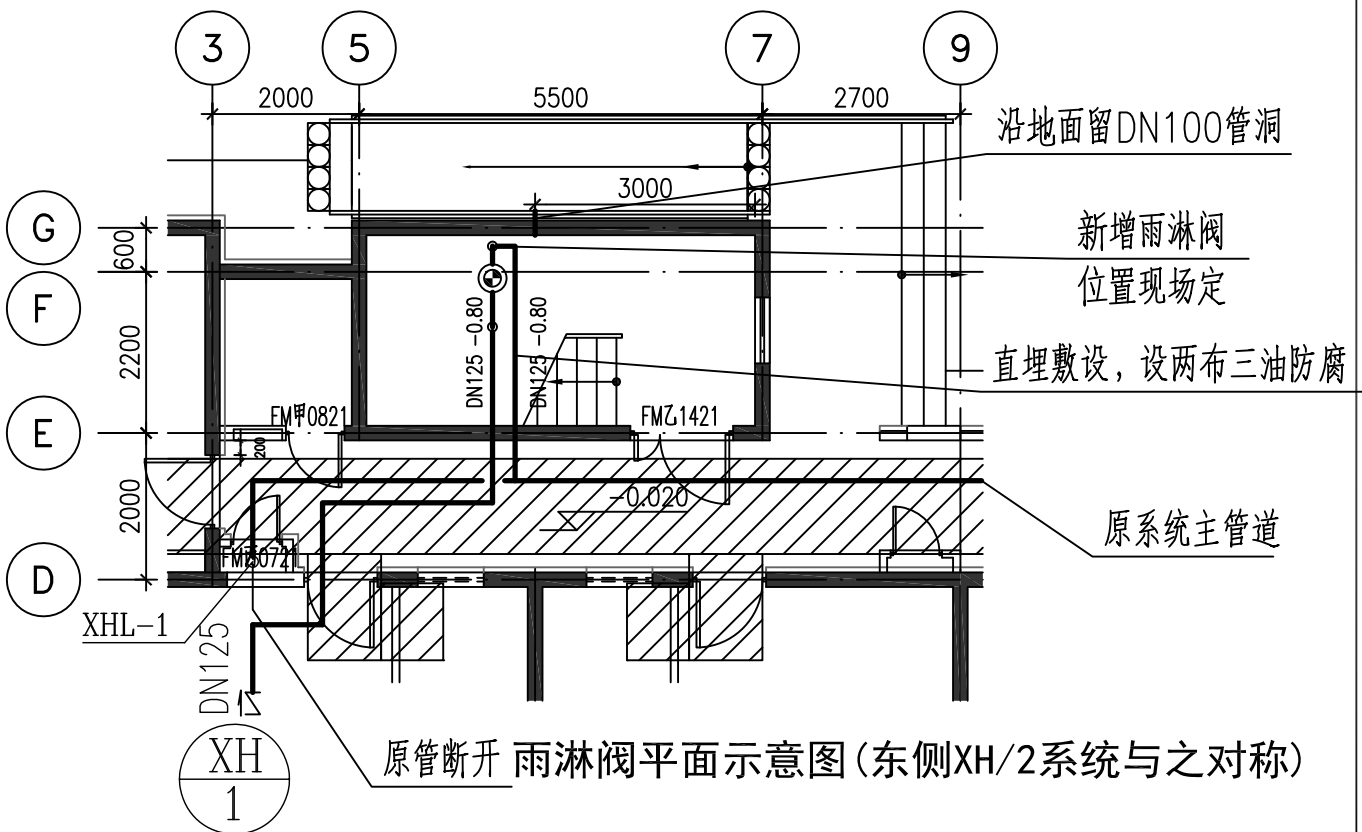

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
			设计人	
			专业负责人	
			审核人	
			工程负责人	